





# VARIANT 1 - PLAATVUNDAMENT

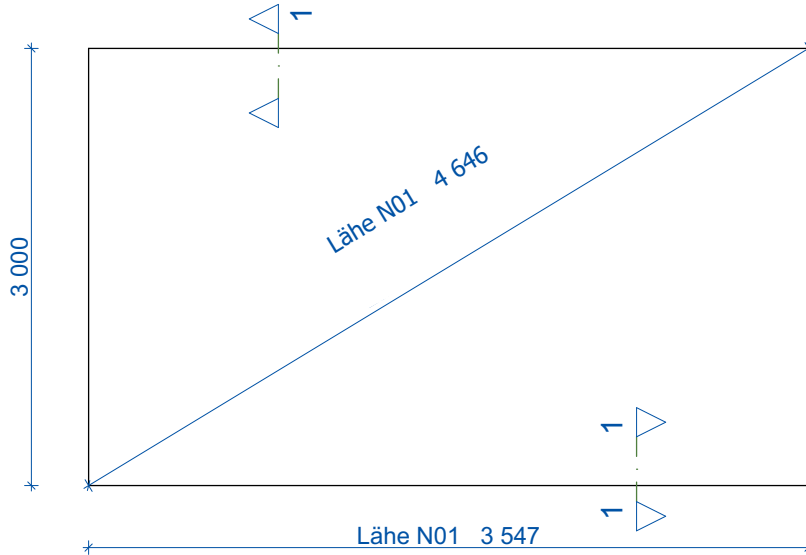

## Vundamendi plaan M 1:50

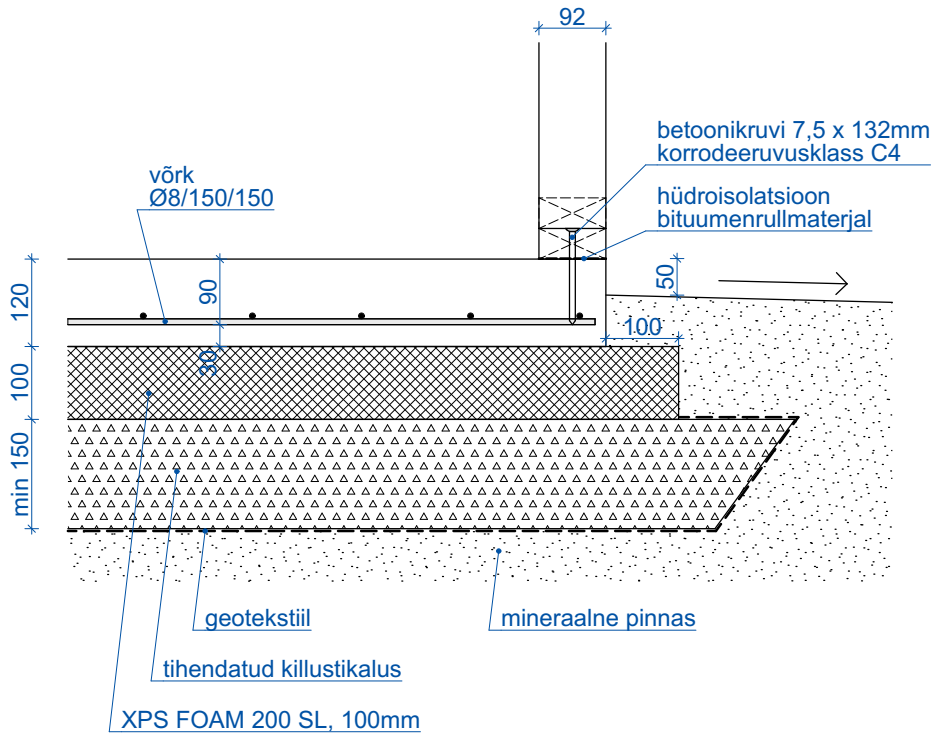


## Vundamendi lõige M 1:10

### Märkused:


1. Monoliitse betooni mark C25/30, keskkonnaklass XC2.
2. Armatuurvardad on keevitatavad ribivardad, voolavuspiiriga  $f_{yk}=400\dots600$  MPa.
3. Tihendatud killustikaluse tihenduskoefitsient 0,95.



# VARIANT 2 - LINTVUNDAMENT

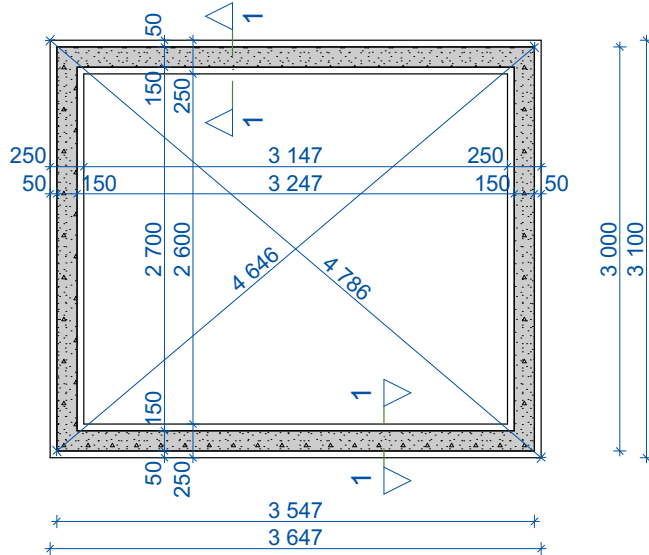

**Vundamendi plaan M 1:50**

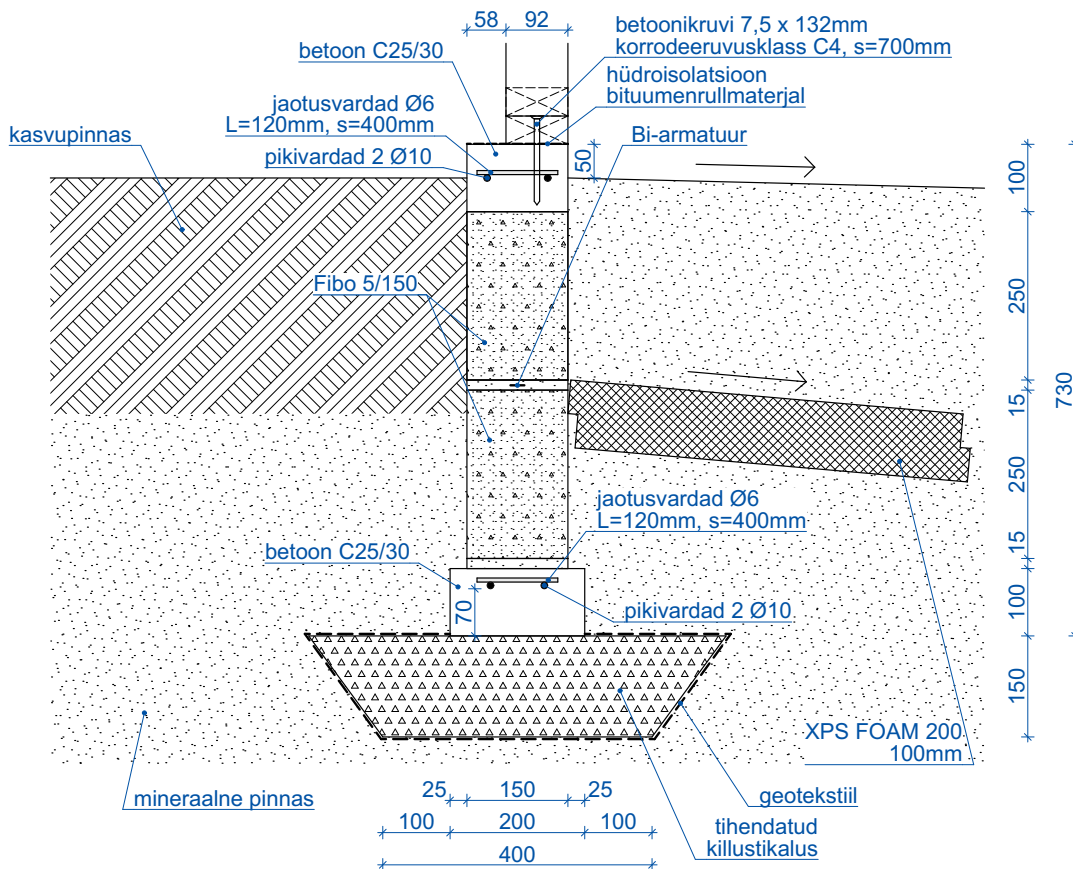

**Vundamendi lõige M 1:10**

Märkused:

1. Monoliitse betooni mark C25/30, keskkonnaklass XC2.
2. Armatuurvardad on keevitatavad ribivardad, voolavuspiiriga  $f_{yk}=400\text{--}600$  MPa.
3. Tihendatud killustikaluse tihenduskoefitsient 0,95.
4. Plokkid laduda täishorisontaal- ja vertikaalvuugiga, müüri segu survetugevus min 20 MPa.
5. Bi-armatuur sängitada korralikult mördikihi sisse.
6. Plokkide ladumisel kasutada müüri segu normsurvetugevusega 8MPa.
7. Kõrge pinnasevee korral lahendada vundeerimine koos drenaazüsteemiga.