





VARIANT 1 - PLAATVUNDAMENT

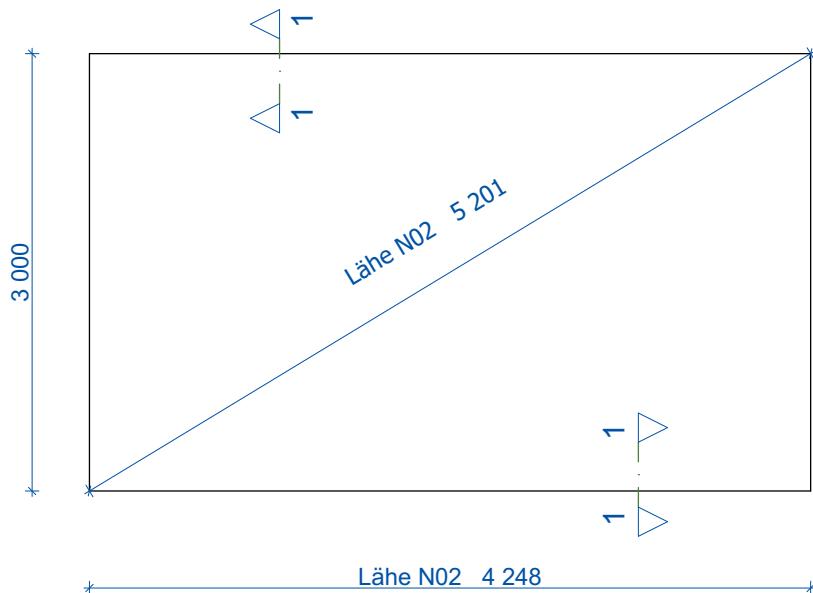

Vundamendi plaan M 1:50

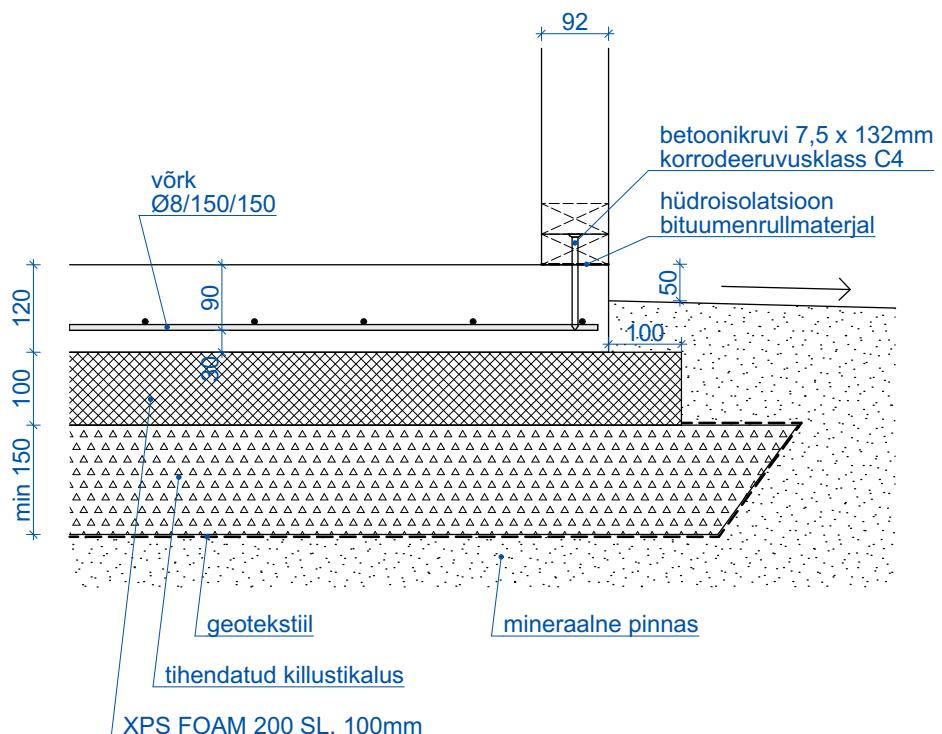


Vundamendi lõige M 1:10

Märkused:


1. Monoliitse betooni mark C25/30, keskkonnaklass XC2.
2. Armatuurvardad on keevitatavad ribivardad, voolavuspiiriga fyk=400...600 MPa.
3. Tihendatud killustikaluse tihenduskoeffitsient 0,95.



VARIANT 2 - LINTVUNDAMENT

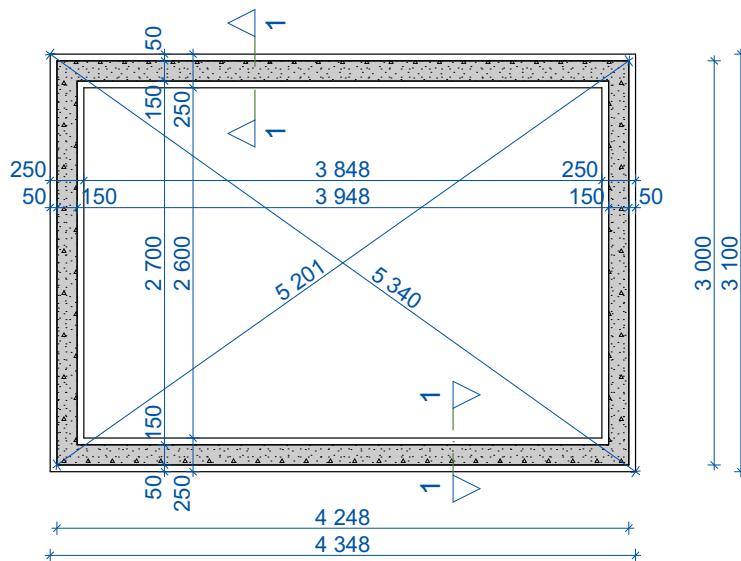

Vundamendi plaan M 1:50

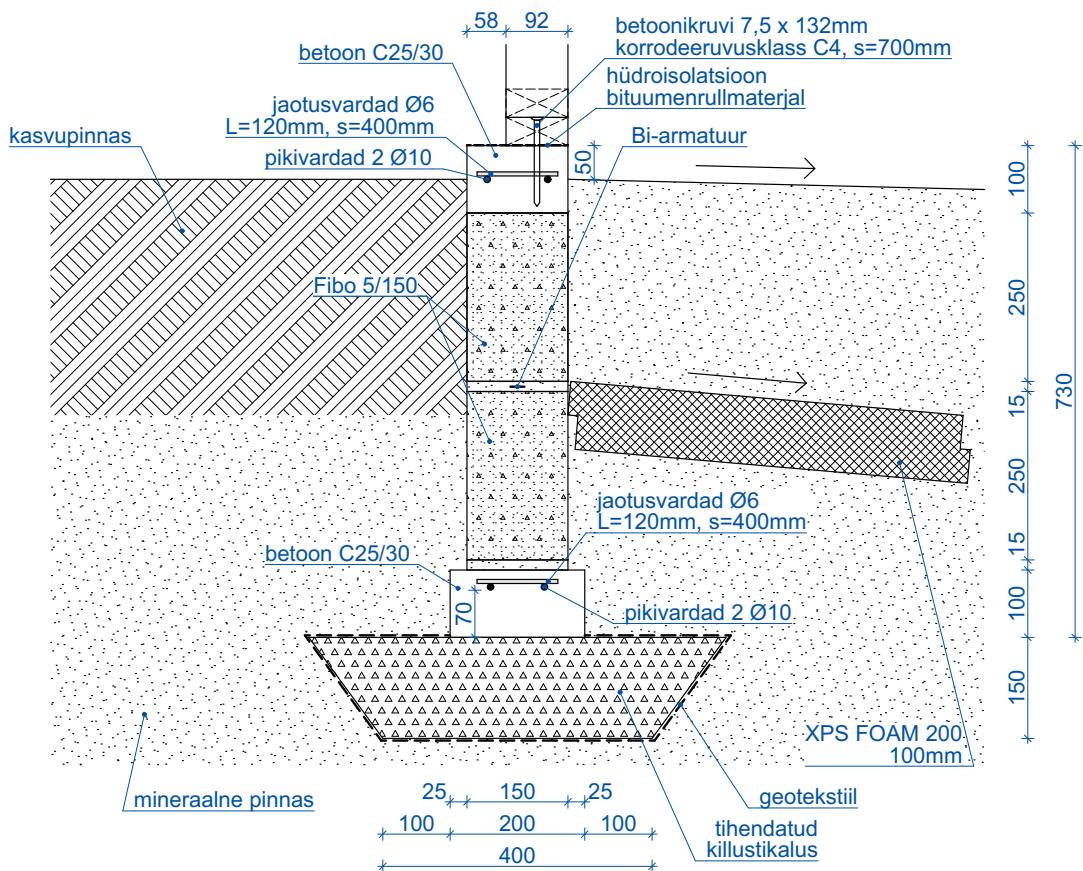

Märkused:

- Monoliitse betooni mark C25/30, keskkonnaklass XC2.
- Armatuurvardad on keevitatavad ribivardad, voolavuspiiriga $f_yk=400\ldots600$ MPa.
- Tihendatud killustikaluse tiheduskoefitsient 0,95.
- Plokid laduda täishorisontaal- ja vertikaalvuuriga, müürisegu survevugevus min 20 MPa.
- Bi-armatuur sägitada korralikult mördikihi sisse.
- Plokkide ladumisel kasutada müürisegu normsurvevugevusega 8MPa.
- Kõrge pinnasevee korral lahendada vundearimine koos drenaažisüsteemiga.

Vundamendi lõige M 1:10